FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMA CEI 0-21

Sez. A	**I seguenti generatori rispettano le prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1: 2022-11**				
	Costruttore	FuturaSun Srl Riva del Pasubio, 14 – 35013 CITTADELLA (PD) - ITALIA			
	Tipo Apparecchiatura	Inverter fotovoltaico con sistema di accumulo di energia in batteria			
	Marca	FuturaSun® anticipate tomorrow			
	N. fasi	☒ Monofase ☐ Trifase Frequenza: 50/60 Hz Tensione: 220/230 V (Tutti i test sono stati eseguiti a 230Vac)			
	Energia primaria utilizzata	☒ Solare ☐ Eolico ☐ CHP		☒ Accumulo ☐ Idroelettrico ☐ Altro	
	Modello del generatore	**OPTOR SINGLE 3K**	**OPTOR SINGLE 3.6K**	**OPTOR SINGLE 5K**	**OPTOR SINGLE 6K**
	Potenza Nominale	3000 W	36000 W	5000 W	6000 W
	Il generatore:	☒ È idoneo per l'installazione in impianti con potenza superiore a 11,08 kW ☒ È in grado di limitare la Idc allo 0,5% della corrente nominale ☒ Utilizza una funzione di protezione sensibile alla corrente continua ☐ Utilizza un trasformatore operante alla frequenza di rete			
Sez. B	**Caratteristiche del sistema di protezione di interfaccia**				
	Costruttore	FuturaSun Srl			
	Modello	**OPTOR SINGLE 3K**	**OPTOR SINGLE 3.6K**	**OPTOR SINGLE 5K**	**OPTOR SINGLE 6K**
	Tipo	☒ INTEGRATA ☐ NON INTEGRATA			
Sez. C	**Caratteristiche del convertitore statico**				
	Modello del convertitore statico	**OPTOR SINGLE 3K**	**OPTOR SINGLE 3.6K**	**OPTOR SINGLE 5K**	**OPTOR SINGLE 6K**
	Costruttore del convertitore statico	FuturaSun Srl			
	Versione firmware	**Ver 0108 e successivi**			
	Potenza nominale convertitore (P_{NINV})	3000 W	36000 W	5000 W	6000 W

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E	Caratteristiche del sistema di accumulo (SdA)				
	Modello	**OPTOR SINGLE 3K**	**OPTOR SINGLE 3.6K**	**OPTOR SINGLE 5K**	**OPTOR SINGLE 6K**
	P_{sn} (potenza di scarica nom.)	3300 W*	3960 W*	5500 W*	6600 W*
	P_{cn} (potenza di carica nom.)	3300 W	3960 W	5500 W	6600 W
	P_{smax} (potenza di scarica max.)	3300 W*	3960 W*	5500 W*	6600 W*
	P_{cmax} (potenza di carica max.)	3300 W	3960 W	5500 W	6600 W
	Tipologia	☒ BIDIREZIONALE ☐ MONODIREZIONALE			
	Note	* La potenza di scarica viene limitata dalla potenza nominale del convertitore			

Sez. E	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati	
	Marca	Opal Energy Pte Ltd
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato
	Modelli Batterie	OPAL-48100LV-ES
	Modelli BMS	Integrato
	Capacità Nominale	4,8 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	3,84 kWh
	Numero moduli	1-9
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E			
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati		
	Marca	JV (Asia Pacific) Limited	Jiangsu Highstar Battery Manufacturing Co..Ltd.
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato	Litio Ferro Fosfato
	Modelli Batterie	SDA10-48100	HSD 4870
	Modelli BMS	Integrato	Integrato
	Capacità Nominale	5,12 kWh	3,584 kWh
	CUS (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	4,61 kWh	3,23 kWh
	Numero moduli	1-9	1-9
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore	
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati		
	Marca	SHENZHEN GSL ENERGY CO LTD.	
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato	
	Modelli Batterie	GSL051200A-B-GBP2	ZN-P48100ESA1
	Modelli BMS	Integrato	
	Capacità Nominale	10,0 kWh	4,8 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	8,192 kWh	4,32 kWh
	Numero moduli	1-4	1-6
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore	

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E

Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati			
Marca	DAQIN NEW ENERGY TECH (TAIZHOU) Co., LTD.		
Tecnologia	Litio Ferro Fosfato		
Modelli Batterie	B4850	B3	A48100
Modelli BMS	Integrato		
Capacità Nominale	2,4 kWh	3 kWh	4,8 kWh
CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	2,16 kWh	2,7 kWh	4,32 kWh
Numero moduli	2-9	1-9	1-9
Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		

Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati		
Marca	SHENZEN UZ ENERGY LIMITED	
Tecnologia	Litio Ferro Fosfato	
Modelli Batterie	L051100-A	L051100-D
Modelli BMS	Integrato	
Capacità Nominale	5,12 kWh	5,12 kWh
CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	5,12 kWh	5,12 kWh
Numero moduli	1-9	1-9
Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore	

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E			
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati		
	Marca	Pylon Technology Co., Ltd	
	Tecnologia	US2000	US3000
	Modelli Batterie	Litio Ferro Fosfato	
	Modelli BMS	Integrato	
	Capacità Nominale	2,4 kWh	3,5 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	2,28 kWh	3,32 kWh
	Numero moduli	2-9	1-9
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore	
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati		
	Marca	WeCo srl Italia	
	Tecnologia	4K4 pro	5K3
	Modelli Batterie	Litio Ferro Fosfato	
	Modelli BMS	Integrato	
	Capacità Nominale	4,9 kWh	5,8 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	4,4 kWh	5,3 kWh
	Numero moduli	1-9	1-9
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore	

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E			
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati		
	Marca	BST POWER (SHENZEN) LIMITED	
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato	
	Modelli Batterie	MD48-100	MD48-50
	Modelli BMS	INTEGRATO	
	Capacità Nominale	4,8 kWh	2,4 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	4,8 kWh	2,4 kWh
	Numero moduli	1-10	2-10
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore	
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati		
	Marca	SUNWODA ENERGY	Shuangdeng Group Co.,Ltd
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato	Litio Ferro Fosfato
	Modelli Batterie	H4850M-P02	SDC10-Box 5
	Modelli BMS	Integrato	Integrato
	Capacità Nominale	2,4 kWh	5,12 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	1,92 kWh	4,1 kWh
	Numero moduli	2-9	1-9
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore	

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E				
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati			
	Marca	Shangai Dowell Technology Co., Ltd		
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato		
	Modelli Batterie	iPack C3.3	iPack C5	iPack C6.5
	Modelli BMS	Integrato		
	Capacità Nominale	3,3 kWh	5,12 kWh	6,5 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	3,07 kWh	4,1 kWh	6,04 kWh
	Numero moduli	1-9	1-9	1-9
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati			
	Marca	Aobo Environmental Technology Limited		
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato		
	Modelli Batterie	Uhome-LFP 2400	Uhome-LFP 5000	
	Modelli BMS	Integrato		
	Capacità Nominale	2,4 kWh	5,0 kWh	
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	2,2 kWh	4,8 kWh	
	Numero moduli	2-8	1-8	
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E

Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati			
Marca	Dongguan PowerAmp Technology Limited		
Tecnologia	Litio Ferro Fosfato		
Modelli Batterie	ML33RTA	R-P48128EDB2	R-P48192EDA1
Modelli BMS	Integrato		
Capacità Nominale	3,3 kWh	6.5 kWh	9.8 kWh
CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	3 kWh	5,8 kWh	8,8 kWh
Numero moduli	1-6	1-8	1-8
Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		

Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati		
Marca	GUANGDONG SAKO NEW ENERGY CO., LTD	
Tecnologia	Litio Ferro Fosfato	
Modelli Batterie	SK-51.2V100AH (SK-48V100AH)	SK-51.2V200AH (SK-48V200AH)
Modelli BMS	Integrato	
Capacità Nominale	5,12 kWh	10,24 kWh
CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	4,1 kWh	8,2 kWh
Numero moduli	1-9	1-4
Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore	

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E				
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati			
	Marca	BYD Company Limited		
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato		
	Modelli Batterie	BATTERY-BOX LV FLEX	BATTERY-BOX LV FLEX LITE	BATTERY-BOX PREMIUM LVS
	Modelli BMS	Battery-Box Premium LV BMU		
	Capacità Nominale	5 kWh	5 kWh	4 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	5 kWh	5 kWh	4 kWh
	Numero moduli	1-9	1-9	1-6
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		
	Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati			
	Marca	AlphaESS Co., Ltd		
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato		
	Modelli Batterie	SMILE-BAT-10.1P	SMILE5-BAT	
	Modelli BMS	Integrato		
	Capacità Nominale	10,1 kWh	5,7 kWh	
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	9,7 kWh	5,5 kWh	
	Numero moduli	1-9	1-9	
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E	**Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati**			
	Marca	Shangai Green Tech Co., Ltd		
	Tecnologia	Supercapacitori al grafene		
	Modelli Batterie	GTEF-48V6K-W	GTEF-48V10K-W	GTEF-48V3000-E
	Modelli BMS	Integrato		
	Capacità Nominale	6,2 kWh	10,7 kWh	3,17 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	5,58 kWh	9,63 kWh	2,85 kWh
	Numero moduli	1-10	1-10	1-10
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		
Sez. E	**Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati**			
	Marca	Shangai Green Tech Co., Ltd		
	Tecnologia	Supercapacitori al grafene		
	Modelli Batterie	GTEM-48V2500-E	GTEM-48V3600-E	GTEM-48V5500-E
	Modelli BMS	Integrato		
	Capacità Nominale	2,5 kWh	3,6 kWh	5,5 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	2,25 kWh	3,24 kWh	4,95 kWh
	Numero moduli	2-10	1-10	1-10
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E	**Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati**			
	Marca	Shangai Green Tech Co., Ltd		
	Tecnologia	Supercapacitori al grafene		
	Modelli Batterie	GTEM-48V7600-E	GTEM-48V5500-W	GTEM-48V8700-W
	Modelli BMS	Integrato		
	Capacità Nominale	7,6 kWh	5,5 kWh	8,7 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	6,84 kWh	4,95 kWh	7,83 kWh
	Numero moduli	1-10	1-5	1-5
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		

Sez. E	**Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati**			
	Marca	Shangai Green Tech Co., Ltd		
	Tecnologia	Supercapacitori al grafene		
	Modelli Batterie	GTEM-48V15000-W	GTEM-48V10800-W	GTEM-48V15000-W-2
	Modelli BMS	Integrato		
	Capacità Nominale	15,2 kWh	10,8 kWh	15,2 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	13,68 kWh	9,72 kWh	13,68 kWh
	Numero moduli	1-5	1-5	1-5
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. E	**Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati**				
	Marca	ShenZhen Kweight Technology Co., Ltd			
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato			
	Modelli Batterie	BM51-100	BM51-200	BM48100	BM48200
	Modelli BMS	Integrato			
	Capacità Nominale	5 kWh	10 kWh	5 kWh	10kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	4 kWh	8 kWh	4 kWh	8 kWh
	Numero moduli	1-9	1-4	1-9	1-4
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore			

Sez. E	**Batterie utilizzabili per i convertitori statici sopra riportati**			
	Marca	Shanghai PYTES Energy Co., Ltd		
	Tecnologia	Litio Ferro Fosfato		
	Modelli Batterie	E-BOX-48100R	E-BOX-48100C	E-BOX-4850
	Modelli BMS	Integrato		
	Capacità Nominale	5,12 kWh	5,12 kWh	2,4 kWh
	CUS Modulo (Capacità Utile di Sistema) (kWh)	4,61 kWh	4,61 kWh	2,16 kWh
	Numero moduli	1-8	1-8	1-8
	Note:	• Le batterie non sono integrate nell'inverter e devono essere installate secondo le normative locali. • I modelli riportati sono utilizzabili per il collegamento in parallelo • Eventuali discrepanze con le capacità riportate sull'etichetta o sulla scheda tecnica sono dovute all'arrotondamento da parte dell'ente certificatore		

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

Sez. I	**Riferimenti dei laboratori che hanno eseguito le prove e dei relativi rapporti di prova (RdP)**		
	Metodo prescelto	☒ Prove eseguite da laboratorio accreditato	☐ Prove eseguite sotto la sorveglianza di un ente certificatore
	Rapporti di prova (RdP)	221100054TPE-001*	
	Emessi da	Lab. accreditato: Intertek Testing Services Taiwan Ltd. Lab. di origine: Intertek Testing Services Shenzed Ltd. - GUANGZHOU BRANCH	
	N. accreditamento	IAS Testing Laboratory TL-395	
	Rif. ente accreditamento	Accreditamento secondo norme DIN EN ISO/IEC 17065	
	*Per la certificazione dei suddetti dispositivi non è quindi necessario la ripetizione delle prove già effettuate con riferimento alle edizioni precedenti della norma CEI 0-21: 2022-03.		
Sez. L	**Dichiarazione di conformità del costruttore alle prescrizioni della norma CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1: 2022-11**		
	Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n°445, il sottoscritto, Alessandro Barin, in qualità di legale rappresentante della Società Futurasun Srl, con sede in Riva del Pasubio 14, 35013 Cittadella (PD), Italia, P. IVA E C.F. 04635940283, C.F. 04635940283, iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova con numero REA 405881 **DICHIARA** che gli inverter di propria costruzione e i relativi sistemi di accumulo di cui alle precedenti sezioni sono conformi alle prescrizioni contenute nella norma **CEI 0-21:2022-03, CEI 0-21;V1: 2022-11** Attesta altresì che la produzione dei dispositivi avviene in regime di qualità (secondo ISO 9001, ed. 2000 e s.m.i.)		

Cittadella (PD), 13.11.2023

FuturaSun Srl

FUTURASUN S.r.l.
Via Riva Pasubio 14
35013 CITTADELLA (PD)
C.F. e P.Iva 04635940283
REA PD 405881

Alessandro Barin CEO

FuturaSun srl
Riva del Pasubio 14 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
Tel. +39 049 5979802 - Fax +39 049 0963081
P. IVA / C.F. / Iscr.Reg.Impr. 04635940283
N.REA: PD 405881 - Cap. Soc.: 450.000,00 €

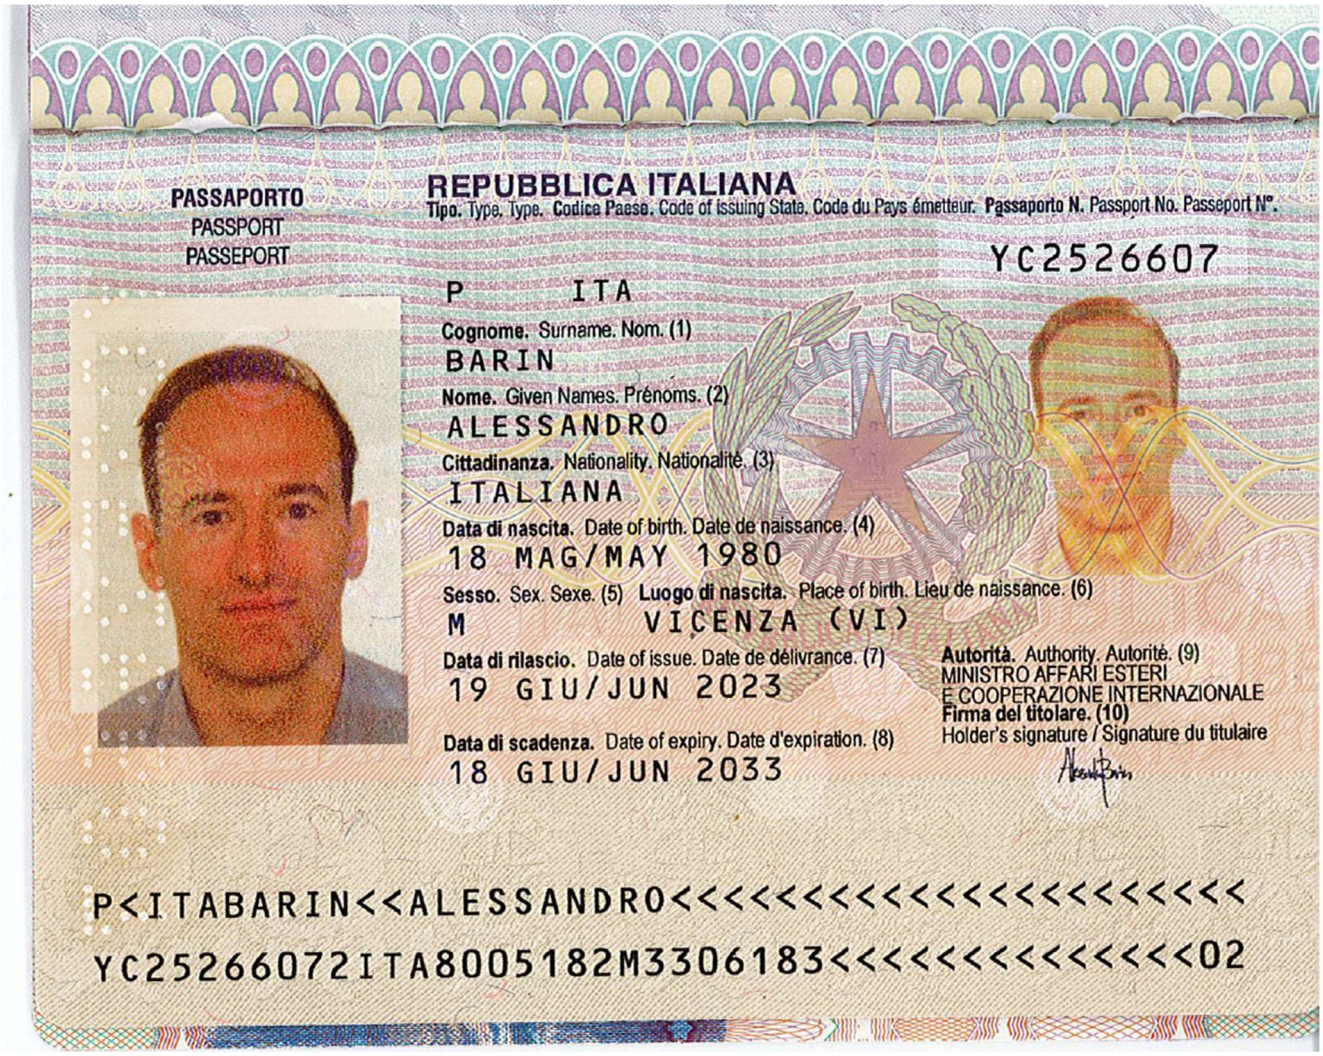

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT

REPUBBLICA ITALIANA
Tipo. Type. Type. **Codice Paese.** Code of issuing State. Code du Pays émetteur. **Passaporto N.** Passport No. Passeport N°.

YC2526607

P ITA

Cognome. Surname. Nom. (1)
BARIN

Nome. Given Names. Prénoms. (2)
ALESSANDRO

Cittadinanza. Nationality. Nationalité. (3)
ITALIANA

Data di nascita. Date of birth. Date de naissance. (4)
18 MAG/MAY 1980

Sesso. Sex. Sexe. (5) **Luogo di nascita.** Place of birth. Lieu de naissance. (6)
M VICENZA (VI)

Data di rilascio. Date of issue. Date de délivrance. (7)
19 GIU/JUN 2023

Autorità. Authority. Autorité. (9)
MINISTRO AFFARI ESTERI
E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)
18 GIU/JUN 2033

Firma del titolare. (10)
Holder's signature / Signature du titulaire

P<ITABARIN<<ALESSANDRO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
YC25266072ITA8005182M3306183<<<<<<<<<<<<<<02